

# Grundfos Pompy Sp. z o.o.

ul. Klonowa 23, Baranowo k.Poznań  
62-081 Przeźmierowo



ZADANIE: Przepompownia ścieków Typ GRUNDFOS'

PROJEKT: Bez nazwy

PROJEKTANT: . . . . .

Typ pompy:

SLV.65.65.15.2.50B

## NOMINALNE PARAMETRY POMPY

Typ wirnika	"Super Vortex"
Wydajność	5,27 [l/s]
Wysokość podnoszenia	5,70 [m]

## WYMAGANE PARAMETRY POMPY



Wydajność	6,00 [l/s]
Wysokość podnoszenia	5,98 [m]

## Rzeczywiste parametry pracy

Wydajność pompy	5,50 [l/s]
Wysokość podnoszenia	5,41 [m]
Moc pobierana z sieci	1,71 [kW]
Sprawnosc agregatu	0,17 [ - ]

## Parametry silnika


Moc znamionowa	1,50 [kW]
Obroty znamionowe	2720 [obr/min]
Napięcie	400 [V]
Prąd znamionowy	3,61 [A]
Współczynnik mocy	0,88 [ - ]
Sprawnosc silnika	0,68 [ - ]

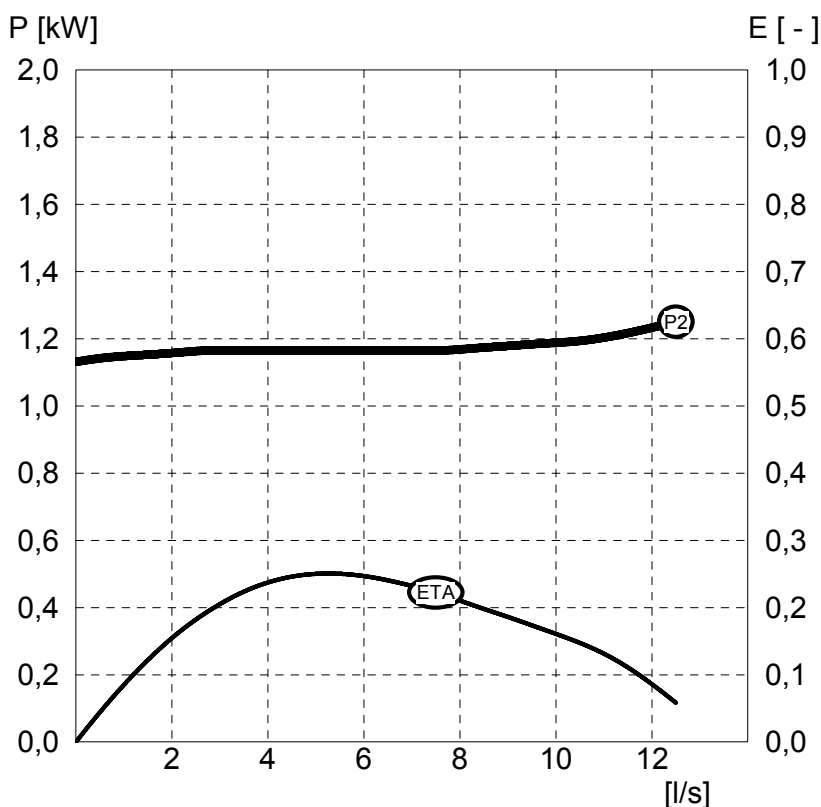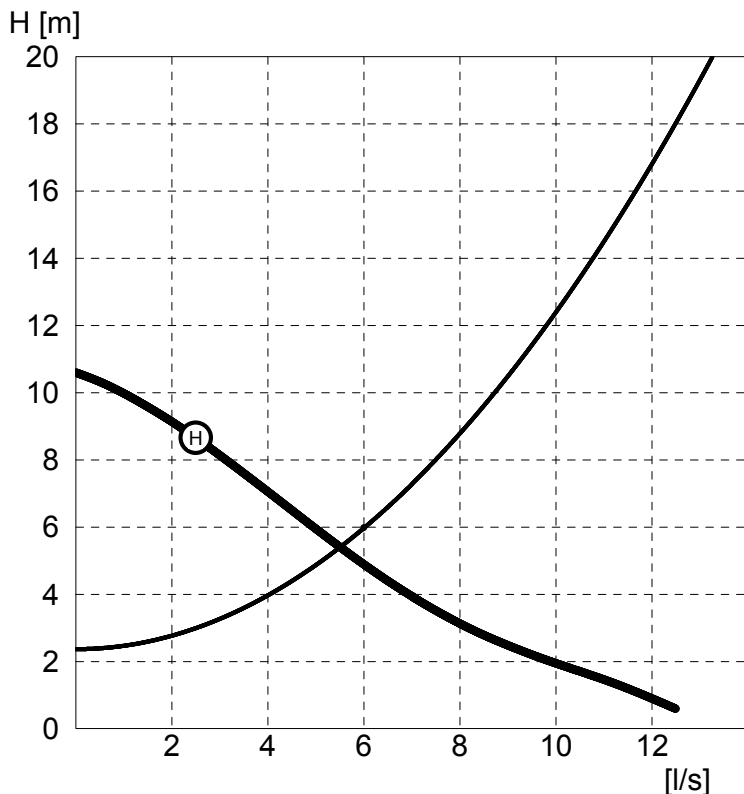

ZADANIE: Przepompownia ścieków Typ GRUNDFOS'

PROJEKT: Bez nazwy

PROJEKTANT: . . . . .

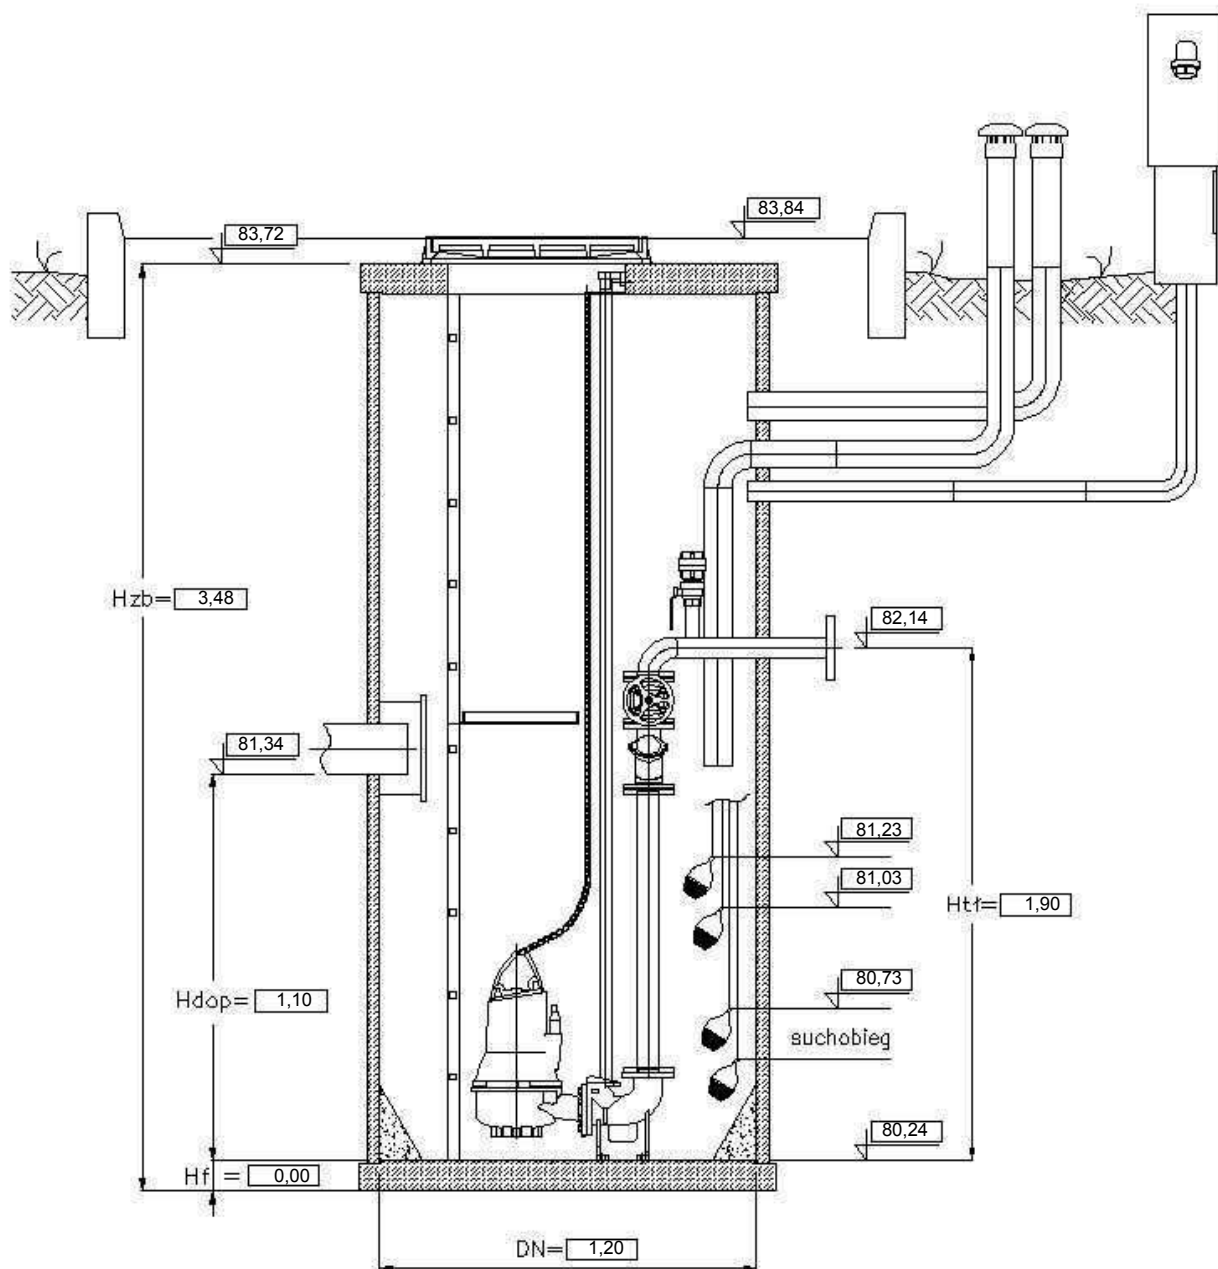**POMPOWNIĄ Z POLIMEROBETONU**

Uwaga:

Wysokość pompowni zmienia się w zależności od wielkości fundamentu